


Aufsicht

D — Sekundär 5 Wdg.
0,13 μ H ohne Kern
0,36 μ H mit Kern

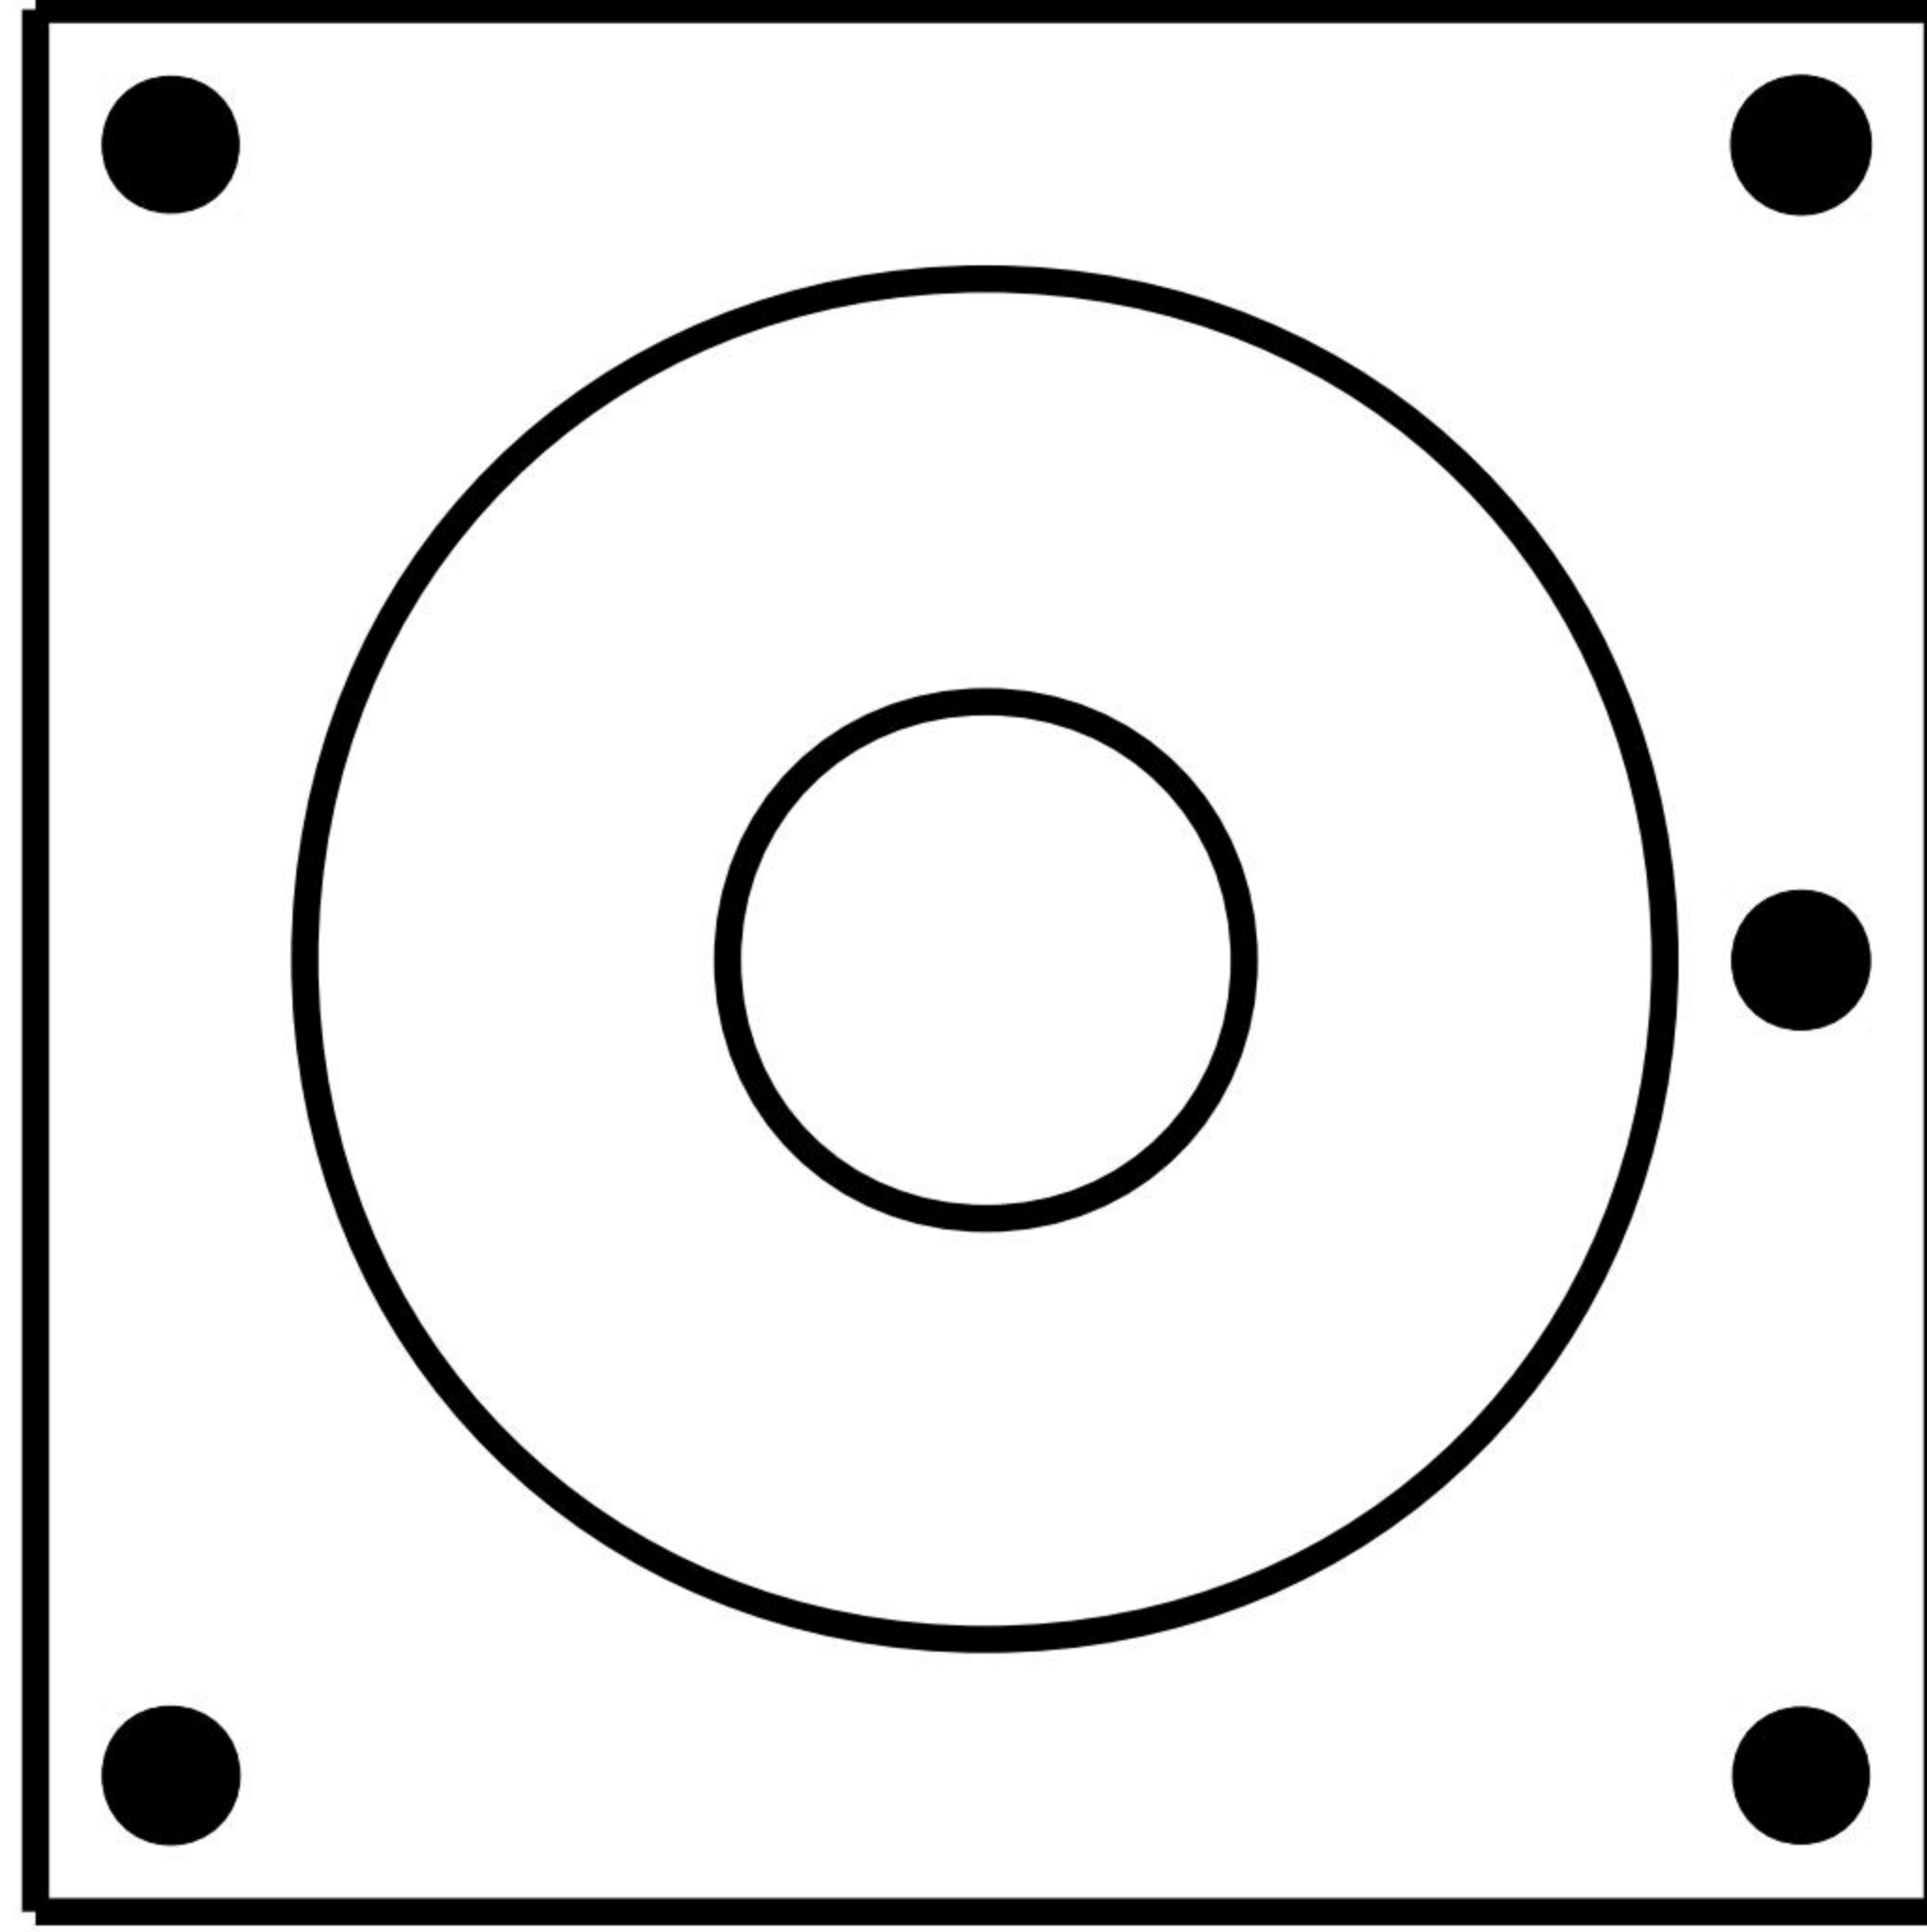

C — Primär 8 Wdg. Primär 17 Wdg.
0,4 μ H ohne Kern 1,4 μ H ohne Kern
1,2 μ H mit Kern 3,5 μ H mit Kern

Primär 25 Wdg.
3 μ H ohne Kern
8 μ H mit Kern

